

TRATAMIENTOS TERMICOS



PASTEURIZADOR FDA
CONTROL AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA
© IBERLACT, 2007. copy right







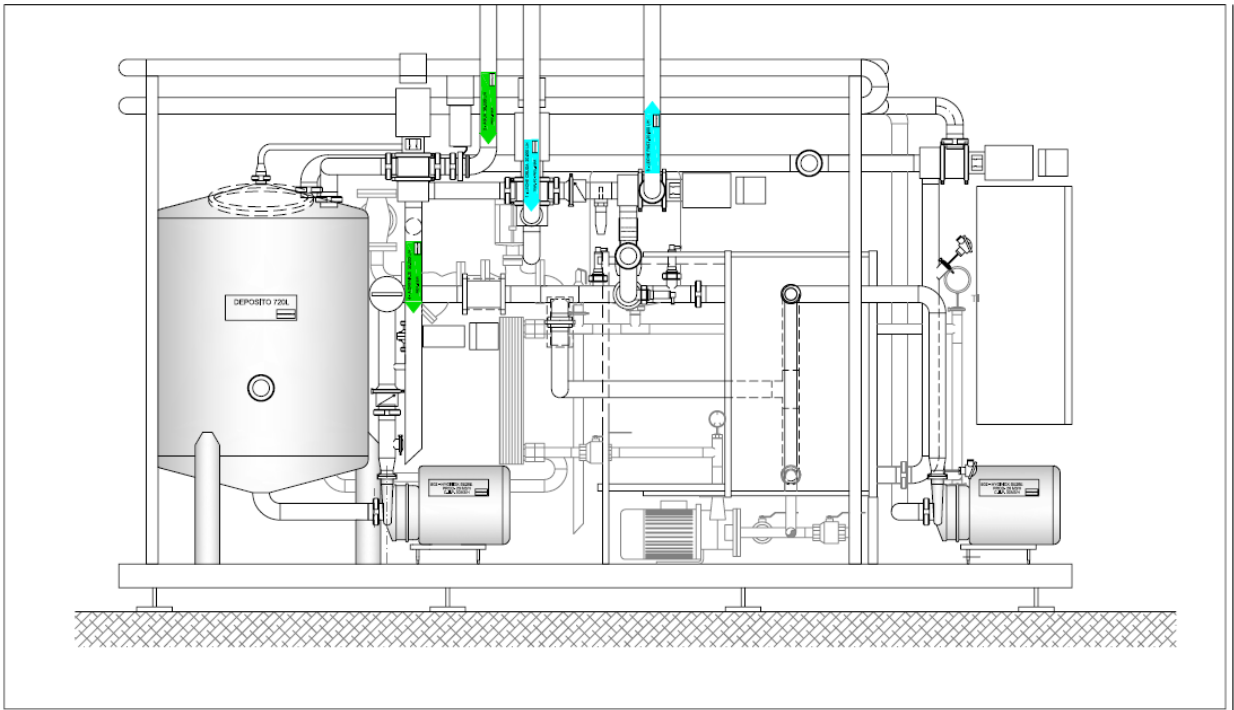


FIG 3: Ejemplo de Pasteurizador con pantalla táctil a color SIEMENS 5", caudalimetro SIEMENS y videoregistrador E&H:

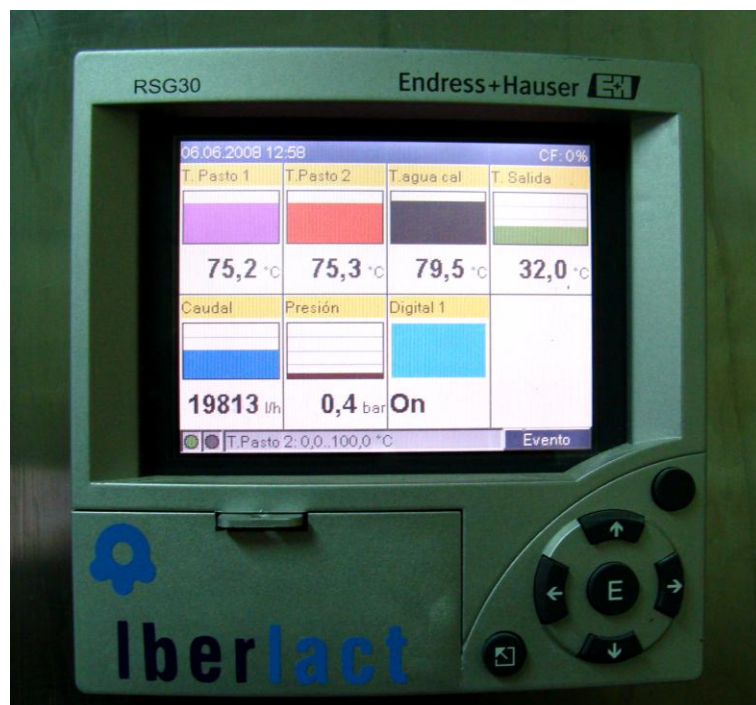

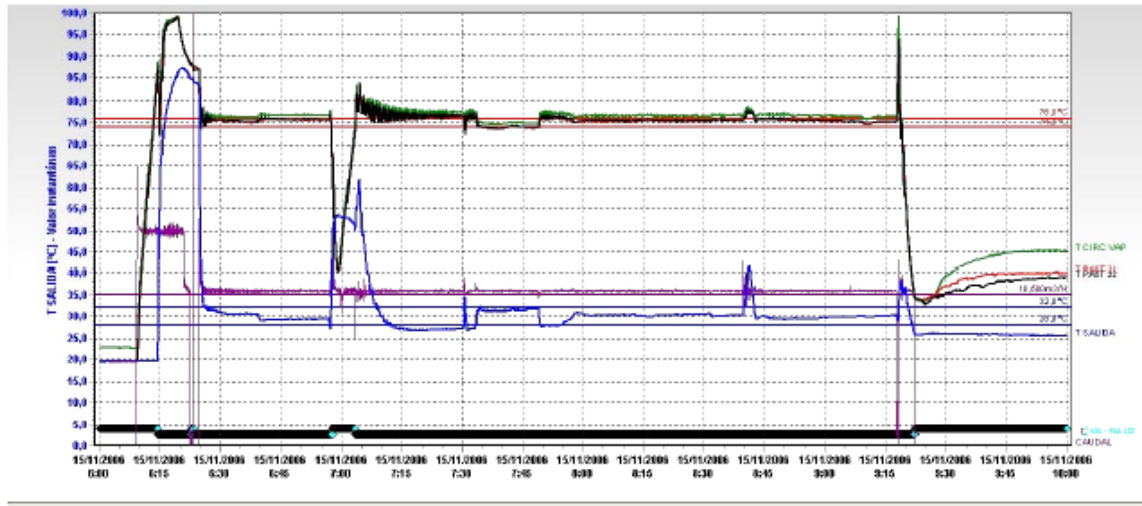

- REFRACT PAST. 15.000(4-75-30) COINGA: VAP - FALLA
- BERLACT PAST. 15.000(4-75-30) COINGA: CAUDAL [m3/h] - Valor instantáneo
- BERLACT PAST. 15.000(4-75-30) COINGA: T CIRC VAP [C] - Valor instantáneo
- BERLACT PAST. 15.000(4-75-30) COINGA: T PAST 21 [C] - Valor instantáneo
- BERLACT PAST. 15.000(4-75-30) COINGA: T PAST 21 [C] - Valor instantáneo

Esterilización:
Pasterización:

desde las 6:07 hasta las 6:20
desde las 7:05 hasta las 9:17